

TRANSFORMATOREN 6100

LEISTUNG 30 VA

Nach § 24 der VDE Vorschrift 0550 Teil 1 muß bei Instandsetzung, Umbau usw. eines Transformators der Originalzustand gewährleistet sein. Der Instandsetzer haftet für alle Schäden, welche durch unsachgemäße Eingriffe entstehen. Es ist zu empfehlen, Transformatoren zu Umbauen und Reparaturen an die Fabrik einzusenden.

Ausführung mit Einheitsstecker

6114 für 110 Volt Netzspannung

6115 für 125 Volt Netzspannung

6116 für 150 Volt Netzspannung


6117 für 220 Volt Netzspannung (VDE-geprüft)

6177 für 220 Volt Netzspannung (VDE-geprüft)

Beide Ausführungen entsprechen der Schutzklasse II = Schutzisolierung: Geräte mit Schutzisolierung dürfen keinen Schutzleiter (3. Ader) oder Erdschraube oder ähnliches haben. (VDE 0550 Teil 1 § 8 b 3). Die Verwendung des Einheitssteckers dient der Freizügigkeit des Einsatzes.

Bestell-Nr.


Fig. 1 Gehäuse komplett (wird in dieser Form nicht abgegeben)

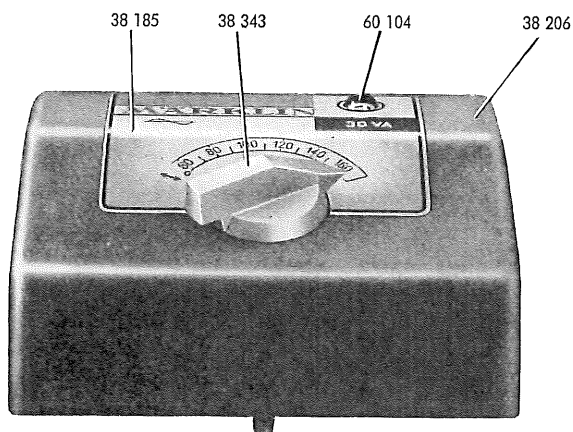

mit den wichtigsten Teilen:

Gehäuse	38 206
Drehknopf	38 343
Druckfeder	37 218
Gleitfeder	38 190
Glaslinse, rot	60 104
Leistungsschild	38 184
Typenschild	38 185
Keil	38 186

Fig. 2 Innenansicht des Transformators 30 VA

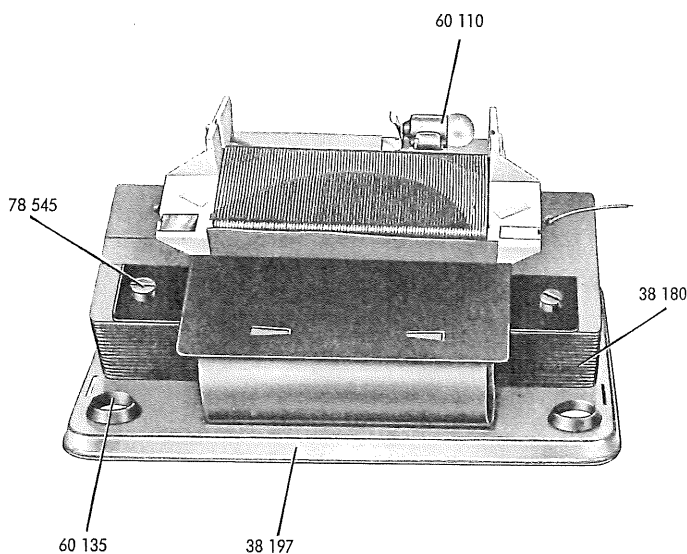


mit den Teilen:

Transformatorblech	38 180
Zylinderschraube dazu	78 545
Grundplatte	38 197
Gummifuß	60 135

bei Ausführung ohne Endverbinder:
Grundplatte 38 188

Auckland Marklin Club
Inc. Library

Fig. 2a Glühlampe, hell mit Swanfassung




60 110

TRANSFORMATOREN 6100

Bestell-Nr.


Fig. 3 Thermoschalter

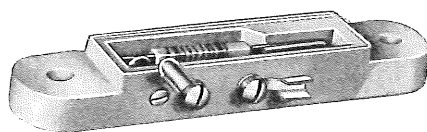

Ausführung 110 Volt	38 221
Ausführung 125 Volt	38 222
Ausführung 150 Volt	38 223
Ausführung 220 Volt (Fig. 3)	38 224

Bei Bestellung Spannung angeben (110, 125, 150 oder 220 Volt Wechselstrom)

Fig. 4 Rückansicht des Transformators 30 VA

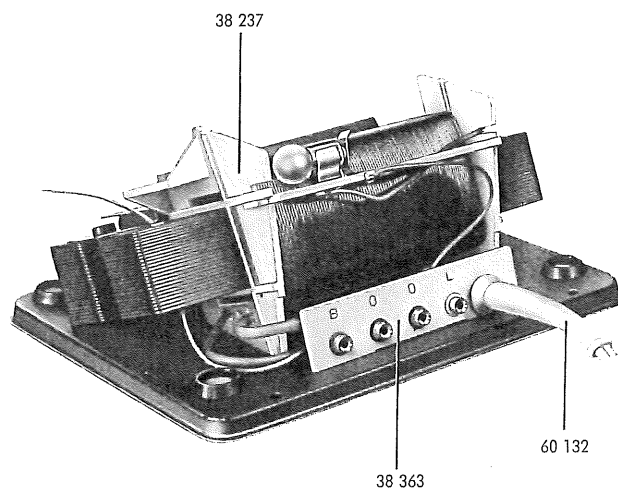


mit den wichtigsten Teilen:

Spule	38 237
Anschlußplatte	38 363
Netzanschlußleitung	60 132
Glühlampe	60 110

Fig. 5 Netzanschlußleitung mit angespitztem Stecker

60 132

Fig. 6 Spule (Primär und Sekundär)

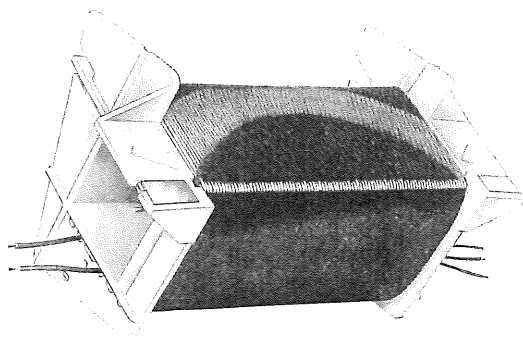

Ausführung 110 Volt	38 231
Ausführung 125 Volt	38 233
Ausführung 150 Volt	38 235
Ausführung 220 Volt (Fig. 6)	38 237

Fig. 7 VDE Prüfzeichen, bestimmt für den Transformator 6117 und 6177

(wird nicht abgegeben)

Auckland Marklin Club
Inc. Library

